

## Vejledning og regler for midlertidig overnatning

Anmeldelse skal ske i forbindelse med midlertidig overnatning i indtil 5 døgn for mere end 10 personer i lokaler, som ikke er indrettet til formålet. Anmeldelse skal kun ske for lokaler, der anvendes udover den normale, daglige godkendte drift, som f.eks. overnatning på skoler, institutioner o. lign.

Senest 5 hverdage før lokalet skal anvendes, skal dette anmeldes til Center for Beredskab. Udfyld formularen på beredskabet hjemmeside.

Anmelderen er ansvarlig for, at de på formularen angivne oplysninger er korrekte samt, at de pålagte driftsmæssige vilkår for lokalets anvendelse overholdes. Udover nedenstående bestemmelser, skal kapitel 1-10 i driftsmæssige forskrifter\* til enhver til overholdes.

Ved midlertidig overnatning er nedenstående bestemmelser altid gældende:


1. Midlertidig overnatning skal anmeldes til Beredskabet mindst 5 hverdage før 1. overnatning. Midlertidig overnatning må ikke overstige 5 døgn.
2. Fra lokaler, der er større end 75 m<sup>2</sup>, skal der være mindst to af hinanden uafhængige flugtveje helt til terræn i det fri. Flugtvejene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.
3. Fra adgangsdør til lokaler på indtil 75 m<sup>2</sup> skal der være flugtveje i to modstående retninger med en afstand af højst 25 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum). Underkant af redningsåbninger i sådanne lokaler må ikke være beliggende mere end 2 m over terræn, og lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med redningsåbninger, der efter redningsberedskabets vurdering er egnet til personredning, idet der for hver påbegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes en sådan redningsåbning.
4. I hvert overnatningslokale og/eller flugtvejsgang skal der anbringes håndsprøjtebatterier, trykvandslukkere eller være etableret vandfyldte slangevinder på en sådan måde, at der intet sted i overnatningslokalet eller flugtvejene er længere end 25 meter til nærmeste slukningsredskab.
5. Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm.
6. Overnatning i lokaler, der er større end 75 m<sup>2</sup>, skal ske efter en af brandmyndigheden godkendt belægningsplan, således at det sikres, at de fornødne friarealer til flugtveje og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m.
7. I bygninger, der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være fast vågen vagt, som skal foretage runderinger efter brandmyndighedens nærmere bestemmelse. I andre tilfælde kan brandmyndigheden kræve en vagtordning etableret, såfremt det skønnes nødvendigt ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering.

*Beredskabet kan give yderligere driftsmæssige pålæg, end de der er beskrevet ovenfor såfremt det skønnes nødvendigt for, at forebygge eller formindske brandfaren og for at sikre personer der opholder sig i lokalerne.*

*\*Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker*

## Eksempel på belægningsplan

I forbindelse med overnatning i lokaler, der er større end 75 m<sup>2</sup> skal der udarbejdes en belægningsplan. Nedenstående tegning er et eksempel på en belægningsplan.

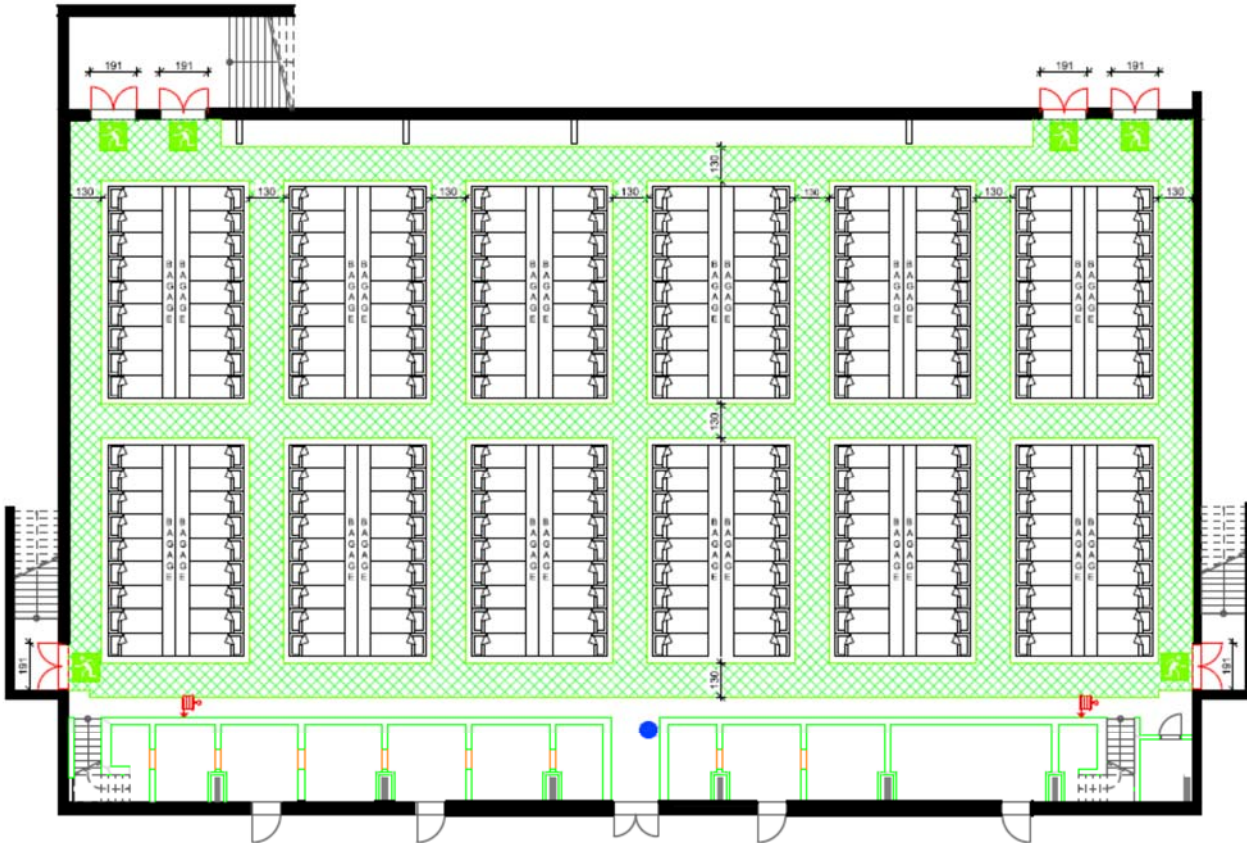


### EKSEMPEL PÅ FLUGTVEJSPLAN

#### SIGNATURFORKLARING:

-  HER ER DU
-  AFGRÆNSEDE MUR
-  DØRSLAG I FLUGTRETNING
-  NØDUDGANG
-  FLUGTVEJ, MIN. 130 CM
-  VANDFYLDT SLANGEVINDE

#### NOTE:

FOR UDREGNING AF OVERNATNINGSFELTER ER ANVENDT  
90 x 210 CM MADRASMÅL OG 90 x 50 CM BAGAGEMÅL.  
MÅLESTOKSFORHOLD: EKSEMPEL ER IKKE MÅLFAST.

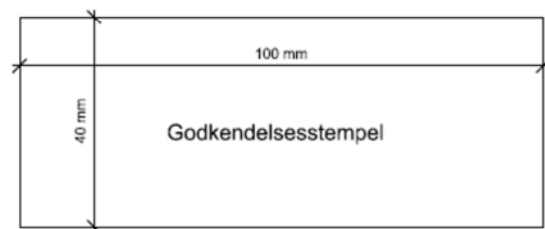

OVERNATNING MAX: 216 PERSONER

Til beregning af overnatningsfelter kan anvendes madrasmål 90 x 210 cm, men madrasmål kan variere. Det er desuden vigtigt at tage højde for, at personerne medbringer bagage, som ikke må anbringes i flugtvejene. Der kan overslagsmæssigt regnes med 1 person pr. 4 m<sup>2</sup>. Bredden på flugtvejene skal være mindst 1 cm pr. person, der skal kunne passere det pågældende gangareal, **dog min. 130 cm**. Hvis fx 150 personer skal benytte flugtvejen skal den således være min. 150 cm bred.